



南 便所(1階~3階)

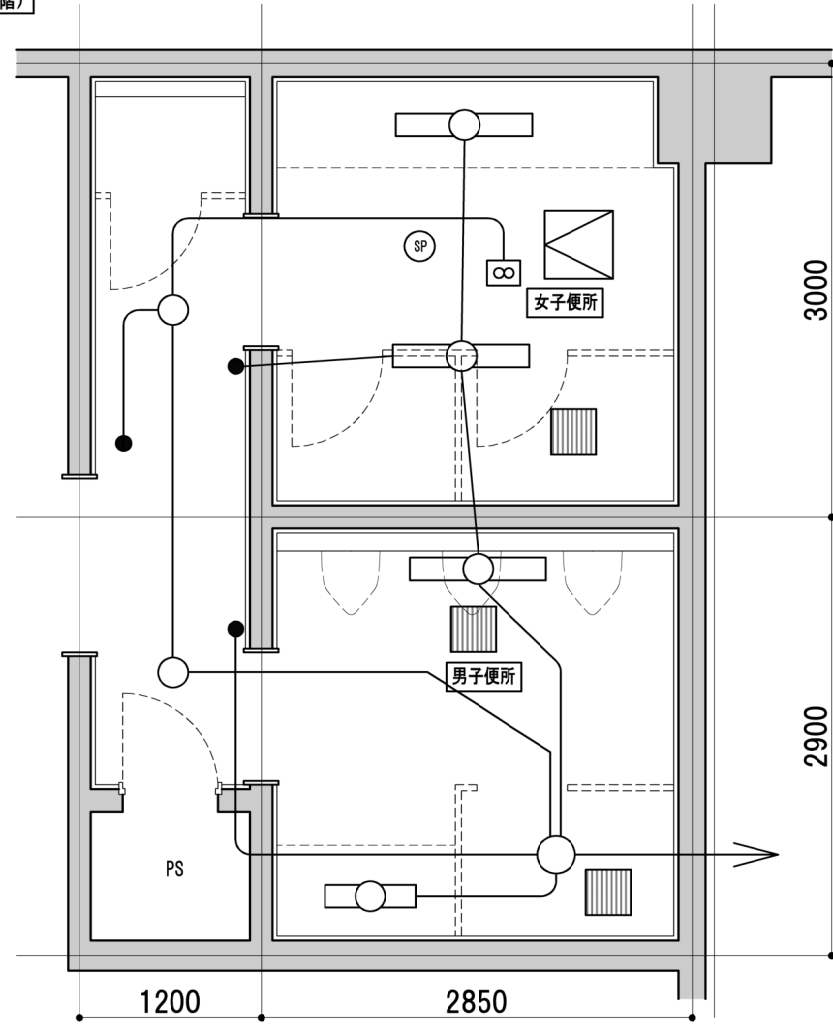

既設平面図(1階~3階)

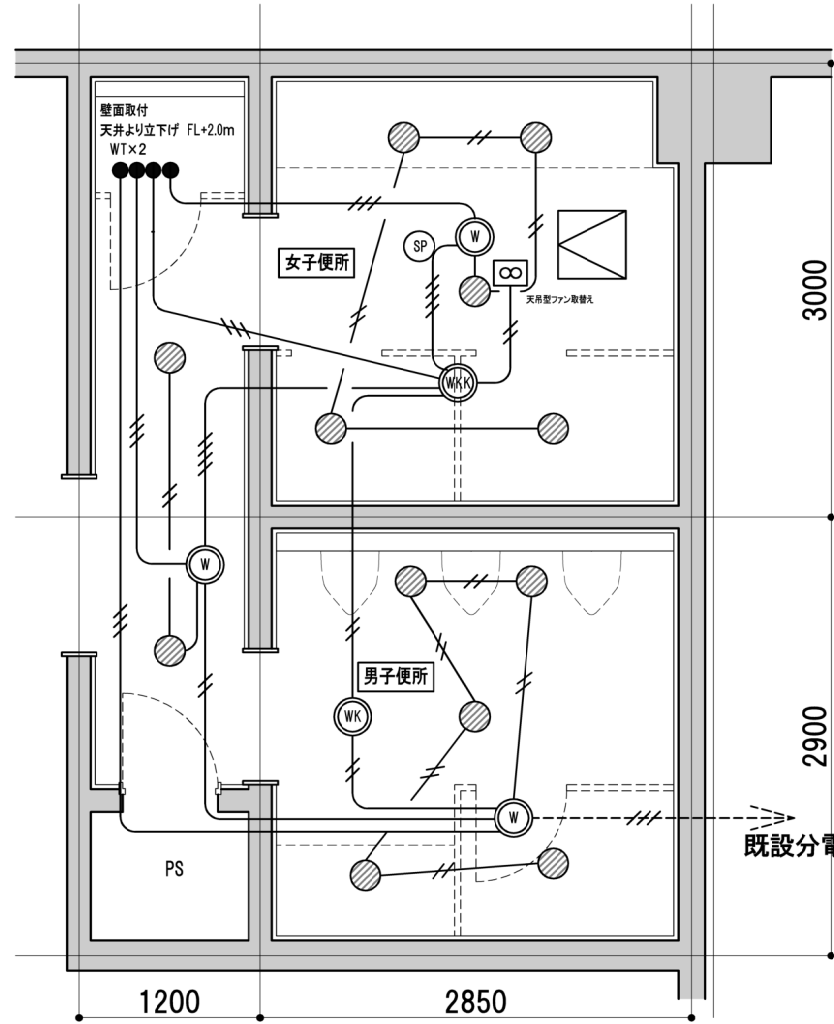

改修平面図(1階~3階)

南 便所(1階~3階)

記号	名称	参考品番	各階数量	全数量	メーカー(参考)	備考
●	2回路操作ユニット	WTC5822W	2	6	パナソニック	
⊙	センサー(親機)	WTK24818	3	9		
⊙	センサー(子機)	WTK29129	1	3		
⊙	センサー(子機・換気扇連動用)	WTK2933K	1	3		
⊙	LEDダウンライト 100φ	XNDN1068WW	12	36		
∞	天井型 換気用シロッコファン 800m/h 100W	BFS-80SC	1	3	三菱電機	既設ファン撤去のうえ取替えダクトは既設利用

注記:時なき限りは配管配線は下記による


- 2C-1.6 (PF16)
- 3C-1.6 (PF16)
- 2C-1.6×2 (PF16)

注記:下記の記号に示す器具は、一次撤去・再利用(美装とも)するものとする。


- 換気用ダクトカバー × 3 (全 9)
- 天井用点検口 × 1 (全 3)
- 天井用埋込型スピーカー × 2 (全 6) 配線再利用

既設照明、換気扇のスイッチボックスは、不要配線処理のうえカバープレートに取替えること

北 便所(1階)

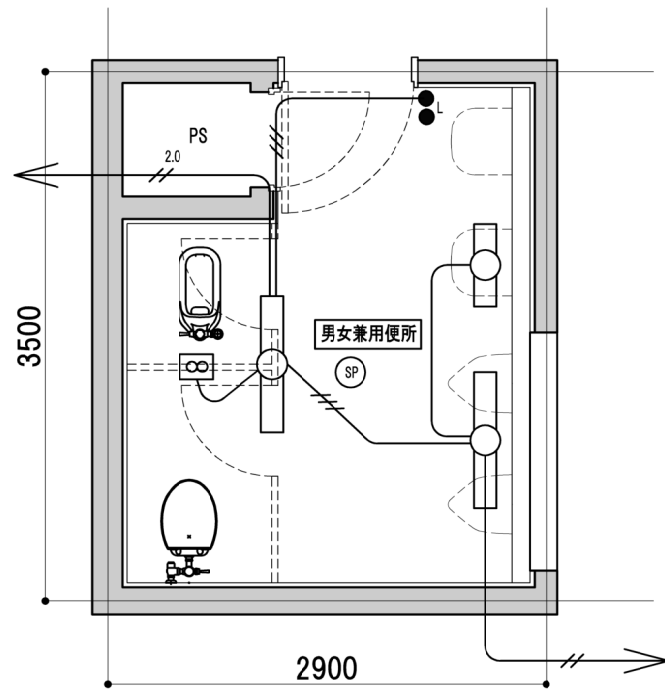

既設平面図

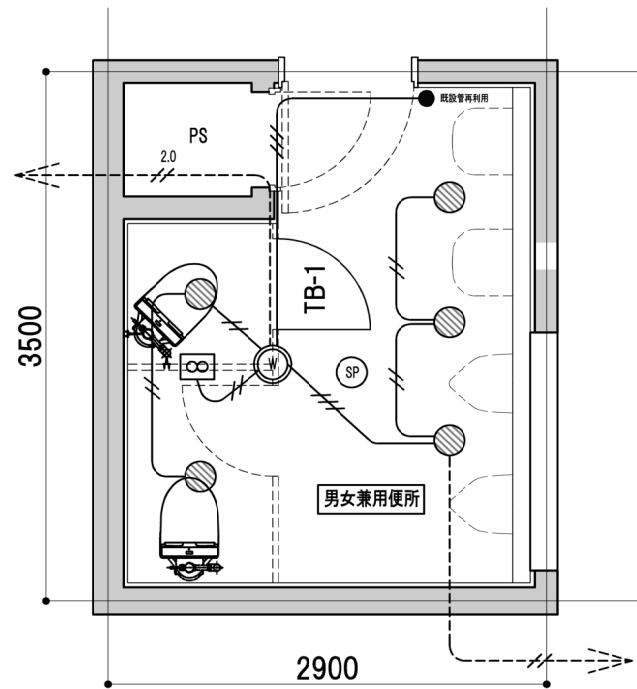

改修平面図

北 便所(1階)

記号	名称	参考品番	数量	メーカー(参考)	備考
●	操作ユニット	WTC5820W	1	パナソニック	
⊙	センサー	WTK2604	1		
⊙	LEDダウンライト 100φ	XNDN1068WW	5		
∞	天井扇		1		既設品利用

注記:時なき限りは配管配線は下記による

- 2C-1.6 (PF16)
- 3C-1.6 (PF16)
- 2.0
- 2C-2.0 (PF16)

注記:下記の記号に示す器具は、一次撤去・再利用(美装とも)するものとする。

- 天井用埋込型スピーカー × 1 配線再利用

既設照明、換気扇のスイッチボックスは、不要配線処理のうえカバープレートに取替えること